


RIELLO WIRING DIAGRAM FOR 3 PASS OIL CHIMNEY VENT BOILERS

Riello schéma de câblage pour 3 d'huile passe chimney chaudières d'évent

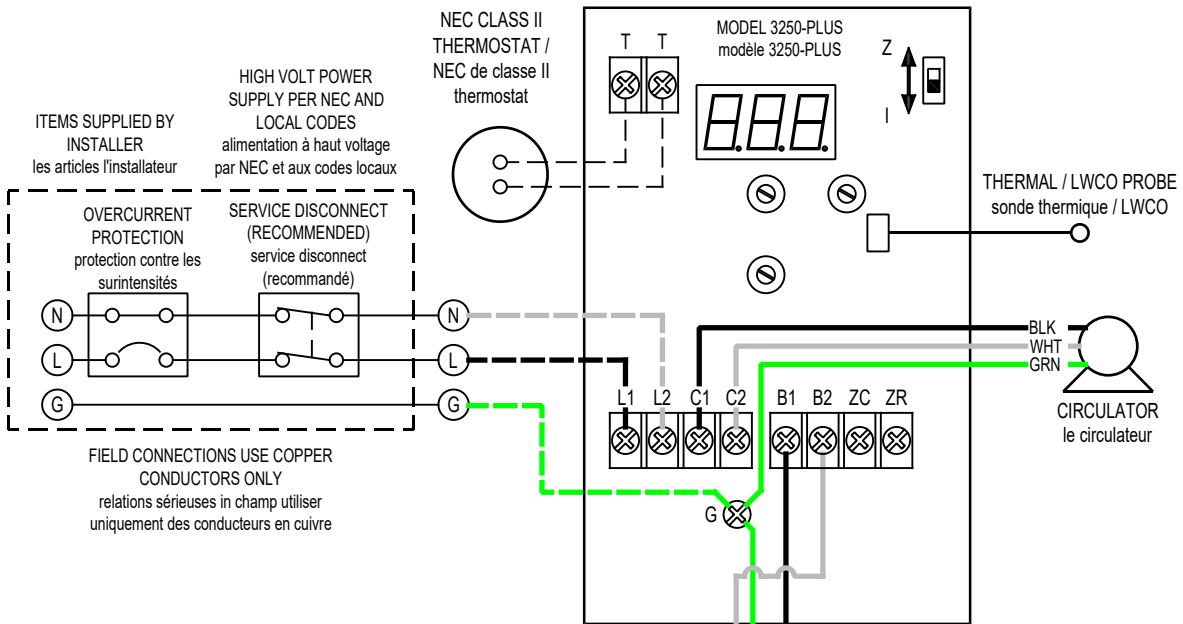

LEGEND/légende

BLK - BLACK / noir
BLU - BLUE / bleu
BRN - BROWN / brun
GRN - GREEN / vert
ORG - ORANGE / orange
RED - RED / rouge
PUR - PURPLE / violet
WHT - WHITE / blanc
YEL - YELLOW / jaune
PNK - PINK / rose

MOTOR = MOTOR / moteur
CAP = CAPACITOR / capacitateur
LWCO = LOW WATER CUT OFF / coupure de bas niveau d'eau
IGNITER = IGNITER / allumeur


HIGH VOLT FACTORY INSTALLED
installé en usine haute tension

HIGH VOLT FIELD INSTALLED
installé sur le terrain haute tension

LOW VOLT FIELD INSTALLED
faible tension, installé sur le terrain

RIELLO WIRING DIAGRAM FOR 3 PASS OIL CHIMNEY VENT BOILERS WITH BLOCKED VENT SWITCH

Riello schéma de câblage pour 3 d'huile passe chimney chaudières d'évent avec l'interrupteur d'évent bloqué

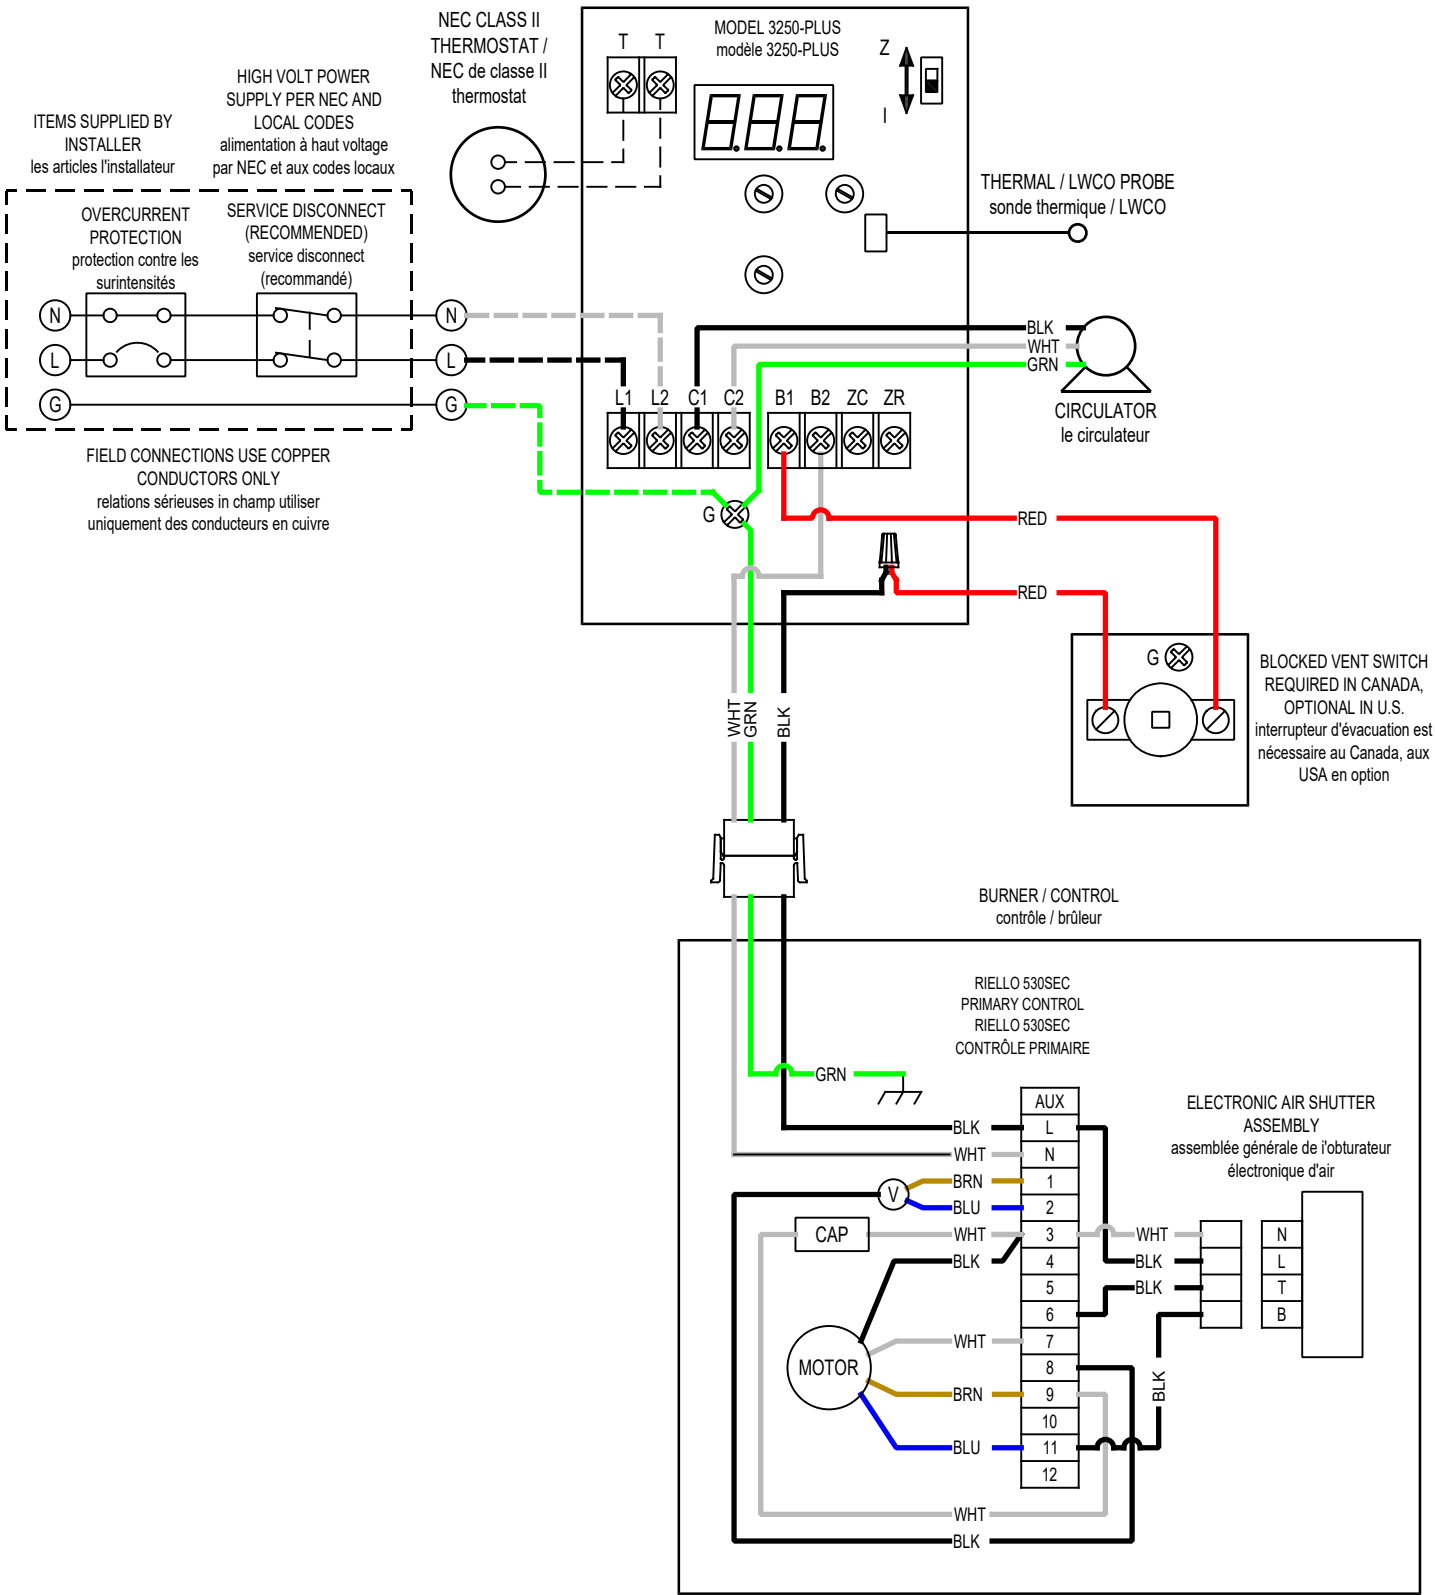

BLOCKED VENT SWITCH
REQUIRED IN CANADA,
OPTIONAL IN U.S.
interrupteur d'évacuation est
nécessaire au Canada, aux
USA en option